


2階

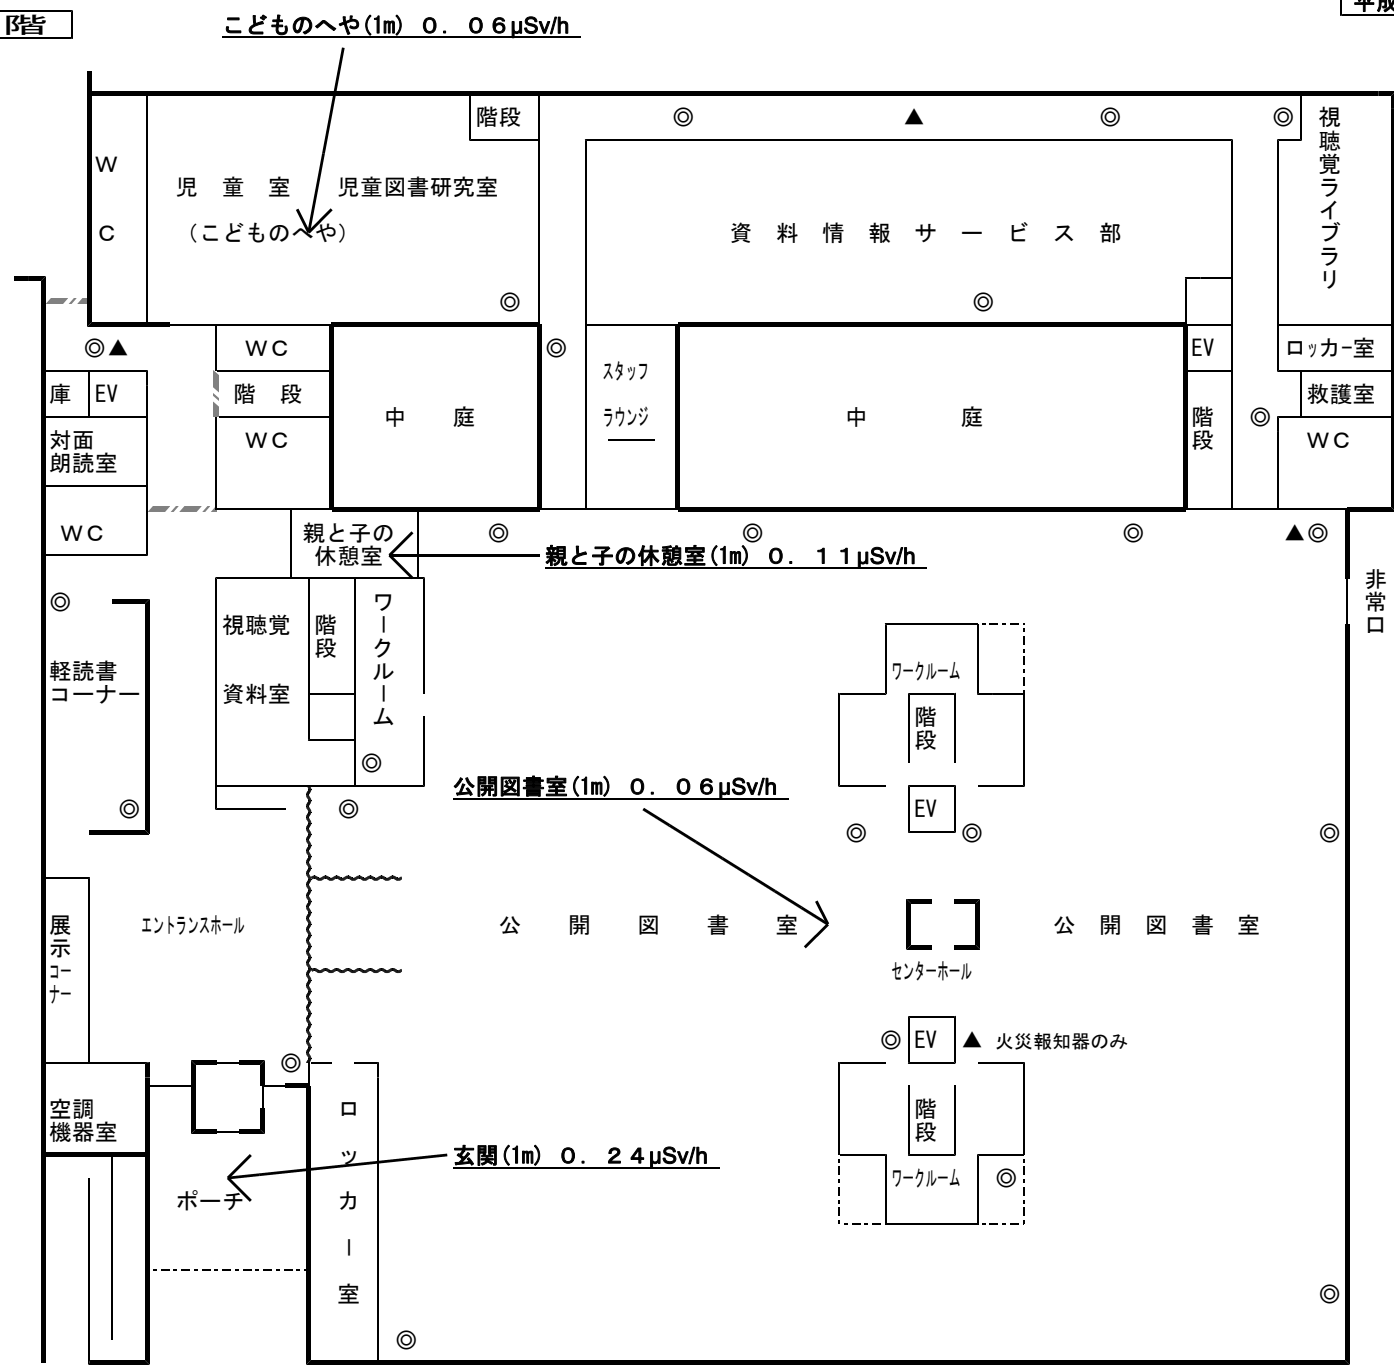

スプリンクラー

- 凡 例
- ◎ 消火器
 - ▲ 消火栓・火災報知器
 - //// 防火扉(又は)防火シャッター
 - ~~~~ 防煙垂壁

正面玄関

3階

第1研修室(1m) 0.08μSv/h

第2研修室(1m) 0.09μSv/h

平成23年 9月 1日現在

